RÉVISION DU PLU DES LILAS

6.3 PLAN DE ZONAGE n°3

Réseaux RTE, GRT, trapil

Échelle 1 : 5 000

PLU RÉVISÉ APROUVÉ PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE TERRITOIRE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2018

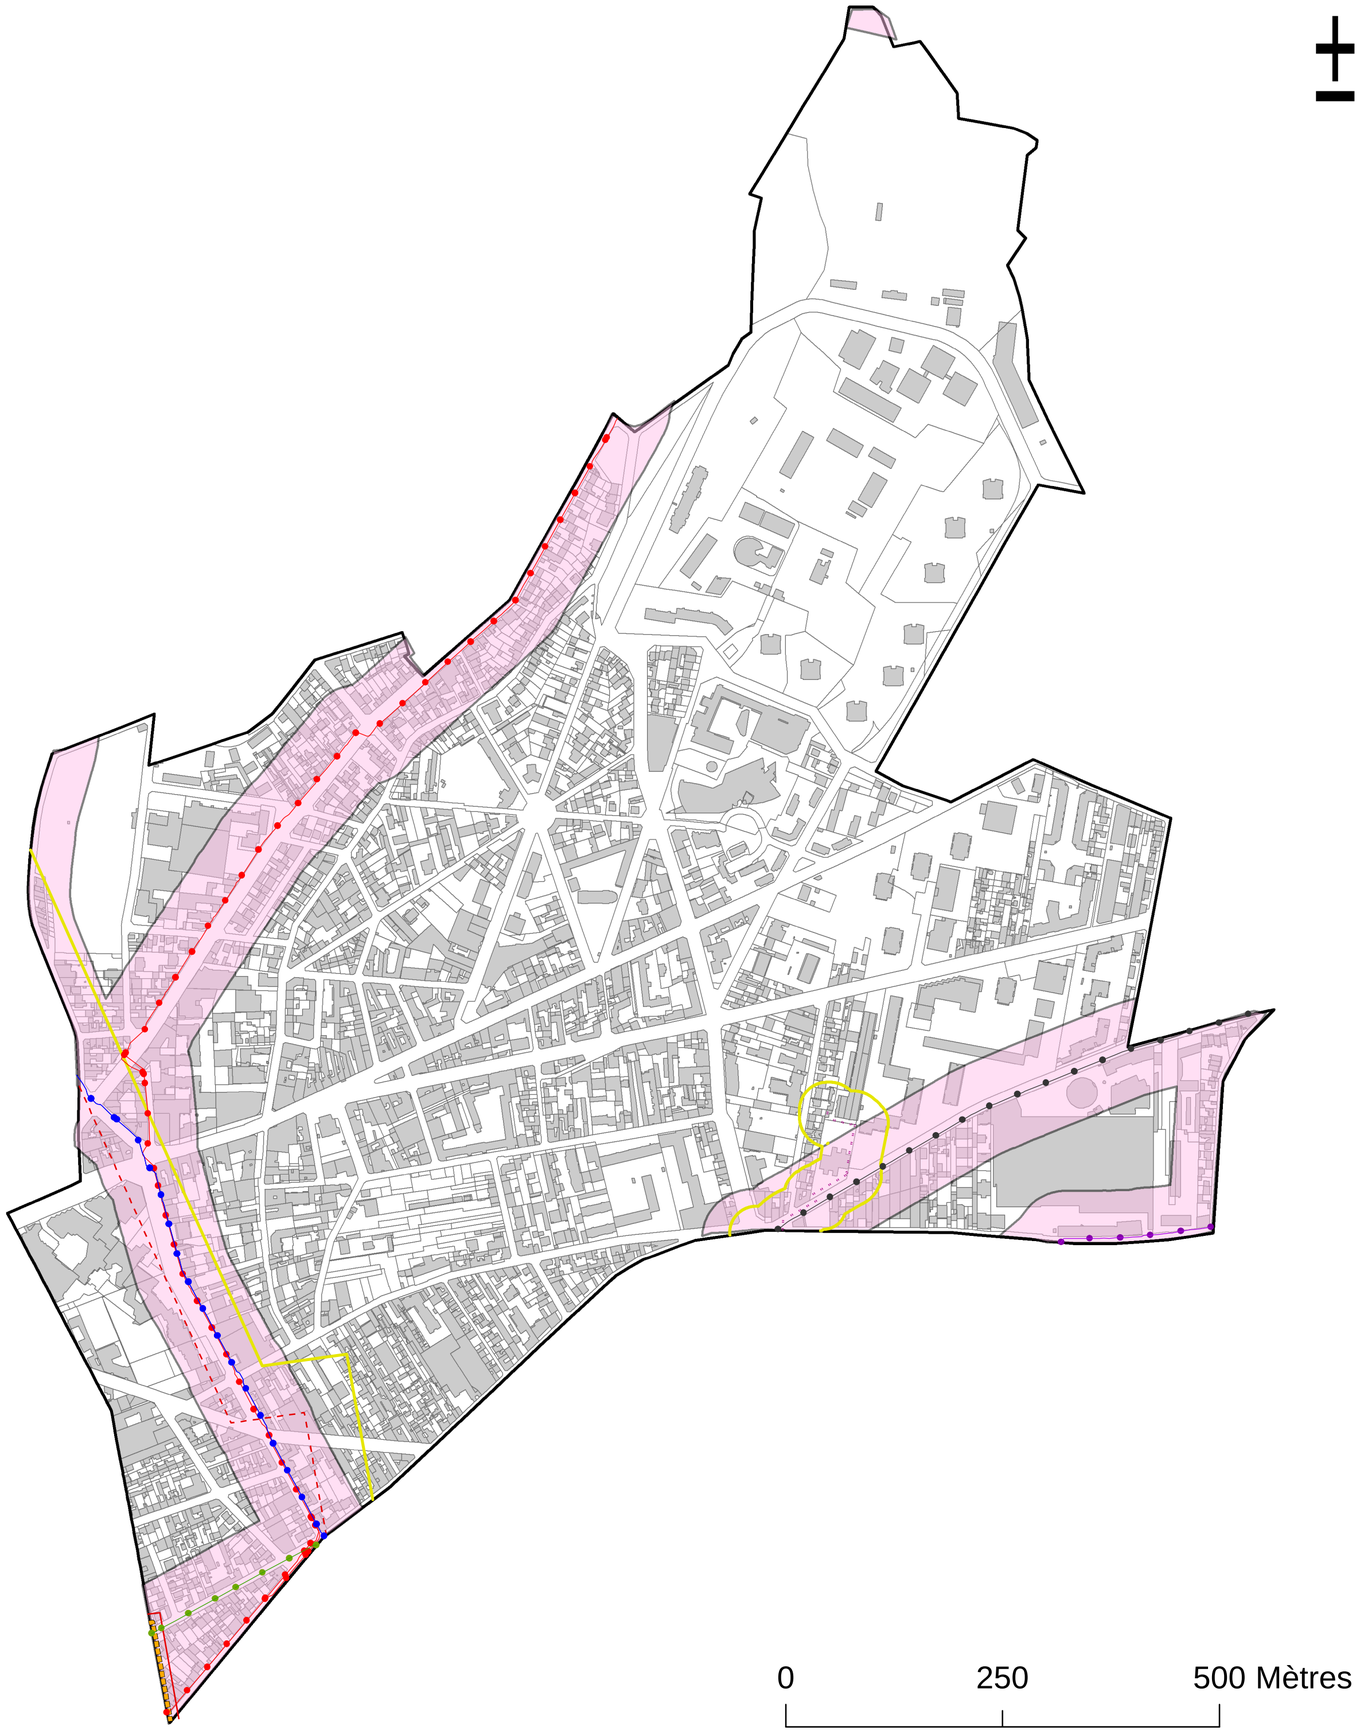

Légende

- Limite communale
- Transport d'hydrocarbures : Réseau Trapil
- Transport de gaz : Réseau GRT

Prise en compte du risque de transport de matières dangeureuses

- Zone d'information - SUP1
- Zone intermédiaire
- Zone permanente

Réseau de transport d'électricité

- Liaison souterraine 225kV No1 Bagnolet-Romainville (Hors tension)
- Liaison souterraine 63kV No1 Charenton-Romainville (Hors tension)
- Liaison souterraine 225kV No1 Gambetta-Malassis
- Liaison souterraine 63kV No1 Père Lachaise-Romainville
- Liaison souterraine 225kV No2 Romaiville-Vincennes (Hors tension)
- Zone de protection de 50 mètres